


СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ В PPS

Здоровье и безопасность учеников и сотрудников школьного округа является нашим главным приоритетом. За последние два года мы предприняли многочисленные шаги по улучшению качества воздуха в зданиях PPS, и мы уверены, что наши системы безопасны и соответствуют существующим нормативным стандартам качества воздуха.

Вентиляция зданий, особенно в классных комнатах, представляет собой сочетание многих элементов:



Во время COVID, школьный округ потратил \$5.8 млн. на улучшение вентиляционных систем, включая:

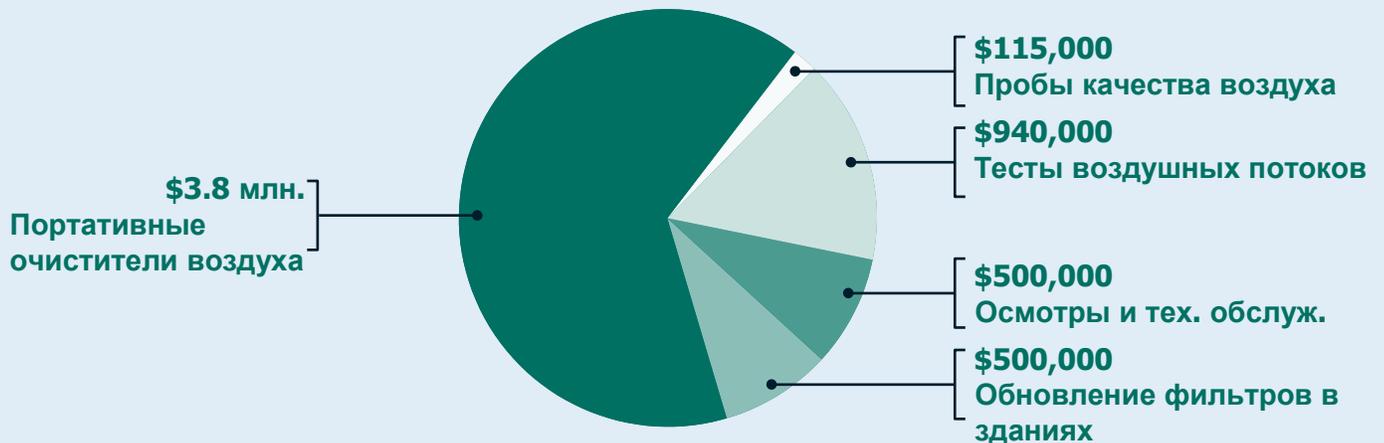

Советы экспертов

PPS регулярно встречается с экспертами в области общественного здравоохранения и следует их рекомендациям.

Эксперты: Multnomah County Public Health, Oregon Health Authority, PPS Health Advisory Panel.



\$75 млн.

Избиратели Портленда одобрили \$75 млн. в 2020 г. для обновления систем HVAC во всем округе. Мы будем эффективно использовать эти средства для дальнейшей оценки и улучшения вентиляционных систем.



Лучшие фильтры

Все фильтры были обновлены от MERV 8 до MERV 13.



Доп. фильтрация

В каждом классе было размещено более 6 000 портативных очистителей воздуха.



Регулярное тех. обслуж.

Регулярный осмотр вентиляционных систем, обслуживание фильтров очистки воздуха и ремонт.



Качество воздуха

Качество воздуха в помещении было проверено в каждом здании.

Пробы были взяты на окись углерода, углекислый газ, твердые частицы, температуру и влажность. PPS соответствует всем стандартам.